


## Größenvergleich gleicher Leistungen, 1921 - 1981

Der Baugrößenvergleich zeigt die Entwicklung und Veränderung in der Verdichter- Technologie in nur 60 Jahren. Der Verdichter ist in der Bundeskältefachschule in Maintal zu sehen.

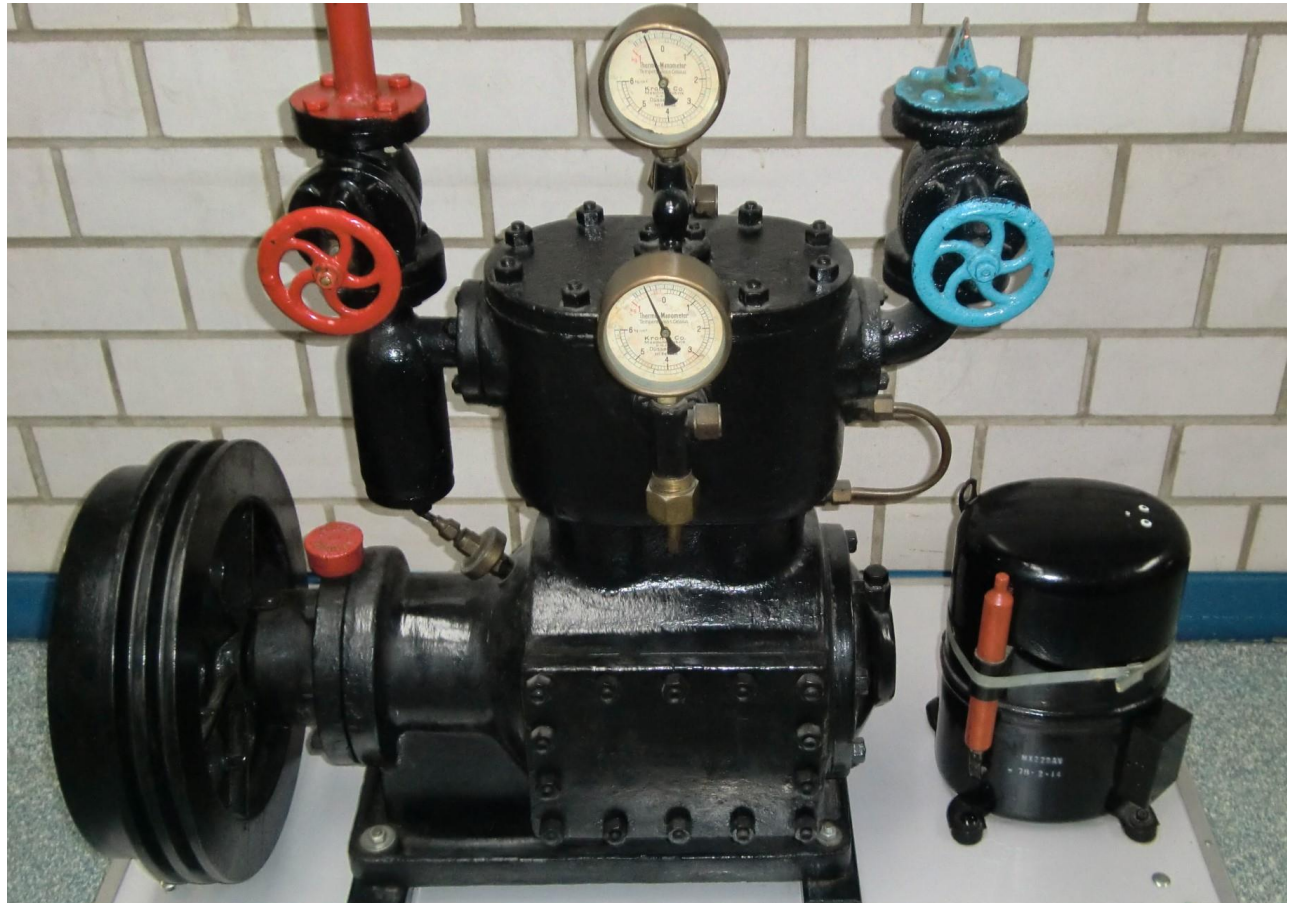

**1921** SO<sub>2</sub> Kompressor  
Metzgerei Kühlraum  
Kälteleistung :3500 kcal/h bei -10°C VT  
Antriebsmotor: 3 PS (2,2 kW)

R22 Hermetik Kompressor **1981**  
Wärmepumpenkompressor  
Kälteleistung :3500 kcal/h bei -10°C VT  
Heizleistung ca. 6000 W

